


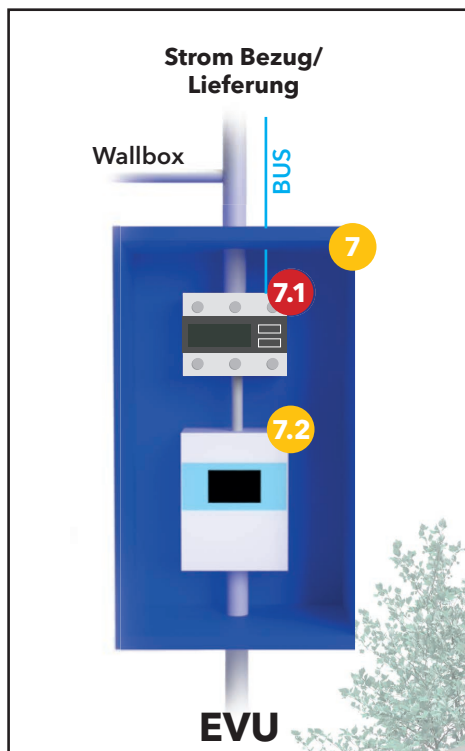

7 Zählerschrank

7.1 Smartmeter Fronius


7.2 Zweirichtungszähler
Energieversorger

HARDY BARTH

emobilität



cPH1 in Kombination mit dem
Fronius -System

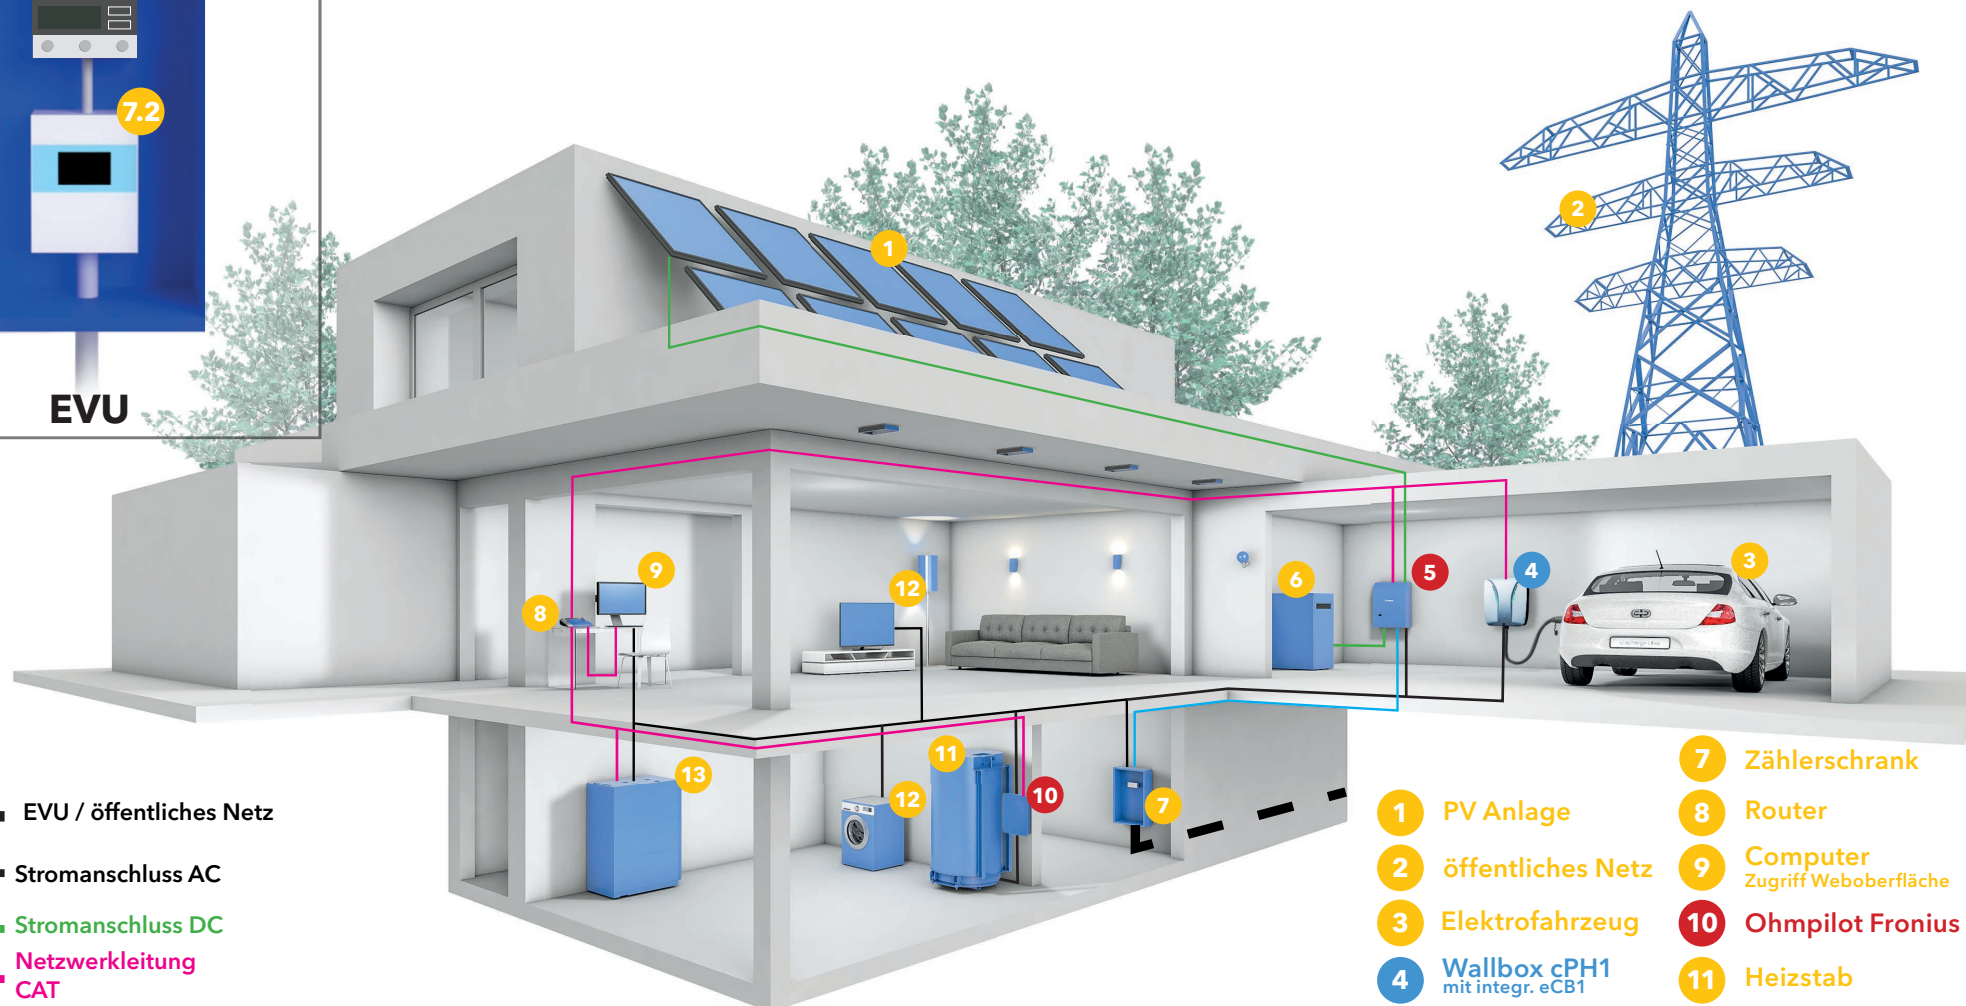

— EVU / öffentliches Netz

— Stromanschluss AC

— Stromanschluss DC

— Netzwerkleitung
CAT

— BUS-Leitung
RS485

1 PV Anlage

2 öffentliches Netz

3 Elektrofahrzeug

4 Wallbox cPH1
mit integr. eCB1

5 Wechselrichter
Fronius

6 Batteriespeicher

7 Zählerschrank

8 Router

9 Computer
Zugriff Weboberfläche

10 Ohmpilot Fronius

11 Heizstab

12 Verbraucher

13 weitere Erzeuger
z.B. Blockheizkraftwerk